СТАБИЛИЗАТОРЫ

MARTIN VIALATTE

# Antartika® VR

## Необходимое средство для стабилизации красных вин

DROP & GO | КРАСНОЕ ВИНО | VEG

| Стабилизация при сильной нестабильности по винному камню | Практически мгновенное действие | Участвует в стабилизации цвета |
|---|---|---|

### ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

- Полиаспартат калия и гуммиарабик из акации Verek.
- Воздействует на нуклеацию (формирование кристаллов) битартрата калия и на рост микрокристаллов битартрата калия.
- Эффективен вне зависимости от процесса производства красного вина: традиционная мацерация, карбоническая мацерация, термовинификация...
- Не стабилизирует против нейтрального тартрата кальция.

### ДОЗИРОВКА

**5 - 20 сл/гл**
Максимально допустимая дозировка, согласно действующему европейскому законодательству: **20 слL/гл**

### УПАКОВКА

**1 л, 10 л, 20 л, 1000L**

### ХРАНЕНИЕ

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних запахов. Не хранить при отрицательных температурах. Вскрытая упаковка: Использовать в течение недели.

Поскольку мы не можем контролировать условия использования препаратов, SOFRALAB не может нести ответственность за неудачные последствия обработки и появление кристаллов в бутылках или выпадение в осадок красящих веществ.

*Информация, данная выше, соответствует нашим знаниям на данный момент. Информация дается без гарантии и не под нашу ответственность,так как мы не можем контролировать условия использования. Она не освобождает пользователя от соблюдения действующего законодательства и норм безопасности. Документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без согласия этой компании.*

SAS SOFRALAB
79, av. A.A. Thèvenet | CS 11031 - 51530 MAGENTA - France | Tél. : +33 3 26 51 29 30

## Результаты опытов

**Merlot Thermotraité Bordeaux mise hivernale**

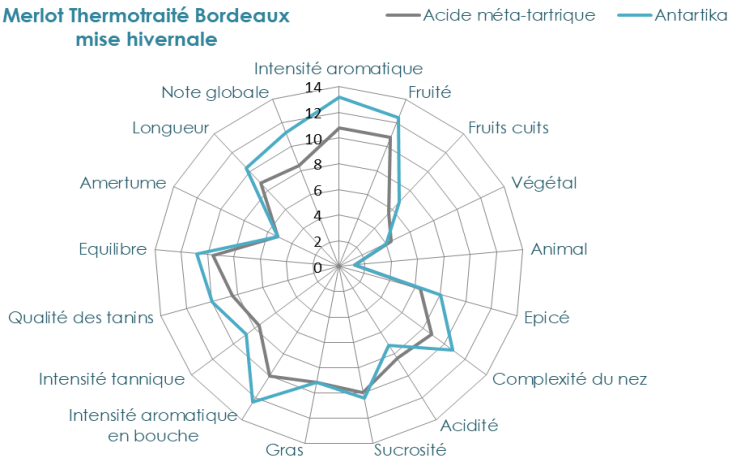


| | | Контрольный образец | Метавинная кислота | Antartika® VR |
|---|---|---|---|---|
| Мутность (NTU) | **Первоначальное вино 16/11/2017** | 167 | 167 | 167 |
| | **После холода и восстановления температуры + приведение во взвешенное состояние** | 55,6 | 30,4 | 49 |
| Проводимость (µS) | **Перед холодом** | 2024 | 2024 | 2024 |
| | **Тест миниконтакт** | / | 42 | 39 |
| | **После 1 месяца при 35°C** | / | 103 | 56 |
| | **Кристаллы** | ++ | **0** | **0** |

**Gamay primeur Beaujolais mise précoce**

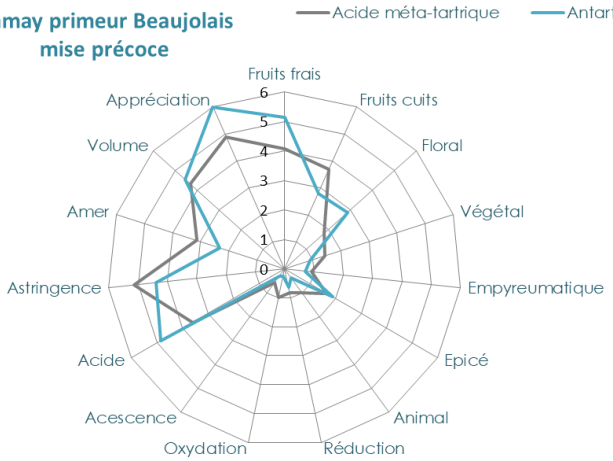


| | | Контрольный образец | Метавинная кислота | Antartika®VR |
|---|---|---|---|---|
| Мутность (NTU) | **Первоначальное вино 24/10/2017** | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| | **После холода и восстановления температуры + приведение во взвешенное состояние** | 261 | 18,5 | 23,9 |
| Проводимость (µS) | **Перед холодом** | 2035 | 2035 | 2035 |
| | **Тест миниконтакт** | 100 | 54 | 38 |
| | **После 1 месяца при 35°C** | / | 142 | 78 |
| | **Кристаллы** | +++++ | **0** | **0** |

MARTIN VIALATTE

## ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

- Одобрено OIV (Резолюция Œno 543/201).
- Как метавинная кислота и КМЦ, **ANTARTIKA® VR**может вступать в реакцию с лизоцимом.
- Стабильность по винному камню проверялась на винах с помощью теста «холодом»: -4°C на протяжении 6 дней; стабилизация цвета - 2 дня при температуре 4°C.

## ПРИМЕНЕНИЕ

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

- Рекомендуется удостовериться, что содержание кальция - ниже рекомендуемых дозировок. Необходимо консультироваться с вашим энологом.
- Рекомендуется провести предварительный тест на фильтруемость.
- Обязательно добавлять в вино температурой выше 12°C, готовое к розливу.
- Не использовать перед тангенциальной фильтрацией.

**ANTARTIKA®** VR вносится с помощью дозировочного насоса или насоса MICRO DOSEUSE «Точная система внесения» перед последней фильтрацией или напрямую на линии розлива. Привести содержимое емкости в однородное состояние во время добавления перед последней фильтрацией.

**Меры предосторожности:**
*Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии*
*Использовать в соответствии с действующими нормами*

## Тест на холод - Стабилизация цвета

Проводить тест на холод при +4°C на протяжении 3 дней (PE 50 -100 мл), чтобы оц
фиксацию цвета.

После трех дней стабилизации:
Измерить мутность после повышения температуры до уровня окружающей среды NTU (3)

- Δ NTU(3) – NTU (0) < 7 Очень хорошая коллоидная стабильность.
- 7<Δ NTU(3) – NTU (0) <20 коллоидная стабильность на грани
- Δ NTU(3) – NTU (0)>20 Плохая коллоидная стабильность. Риск выпадения осадка

## Тест на холод - Стабилизация от винного камня

Проводить тест на холод при -4°C на протяжении 6 дней (PE 50 -100 мл), чтобы оценить стабильность по винному камню.

После шести дней стабилизации:
Визуальная проверка или под микроскопом
Измерить мутность после повышения температуры до уровня окружающей среды: NTU (4)

- Δ NTU(4) – NTU (0) в разных модальностях позволяет оценить нестабильность по винному камню и красящего вещества
- Δ NTU(4) – NTU (0) < 10 Очень хорошая коллоидная стабильность.

SAS SOFRALAB
79, av. A.A. Thèvenet | CS 11031 - 51530 MAGENTA - France | Tél. : +33 3 26 51 29 30